



УСИЛВАЩ КОЖУХ НА СТЕНА

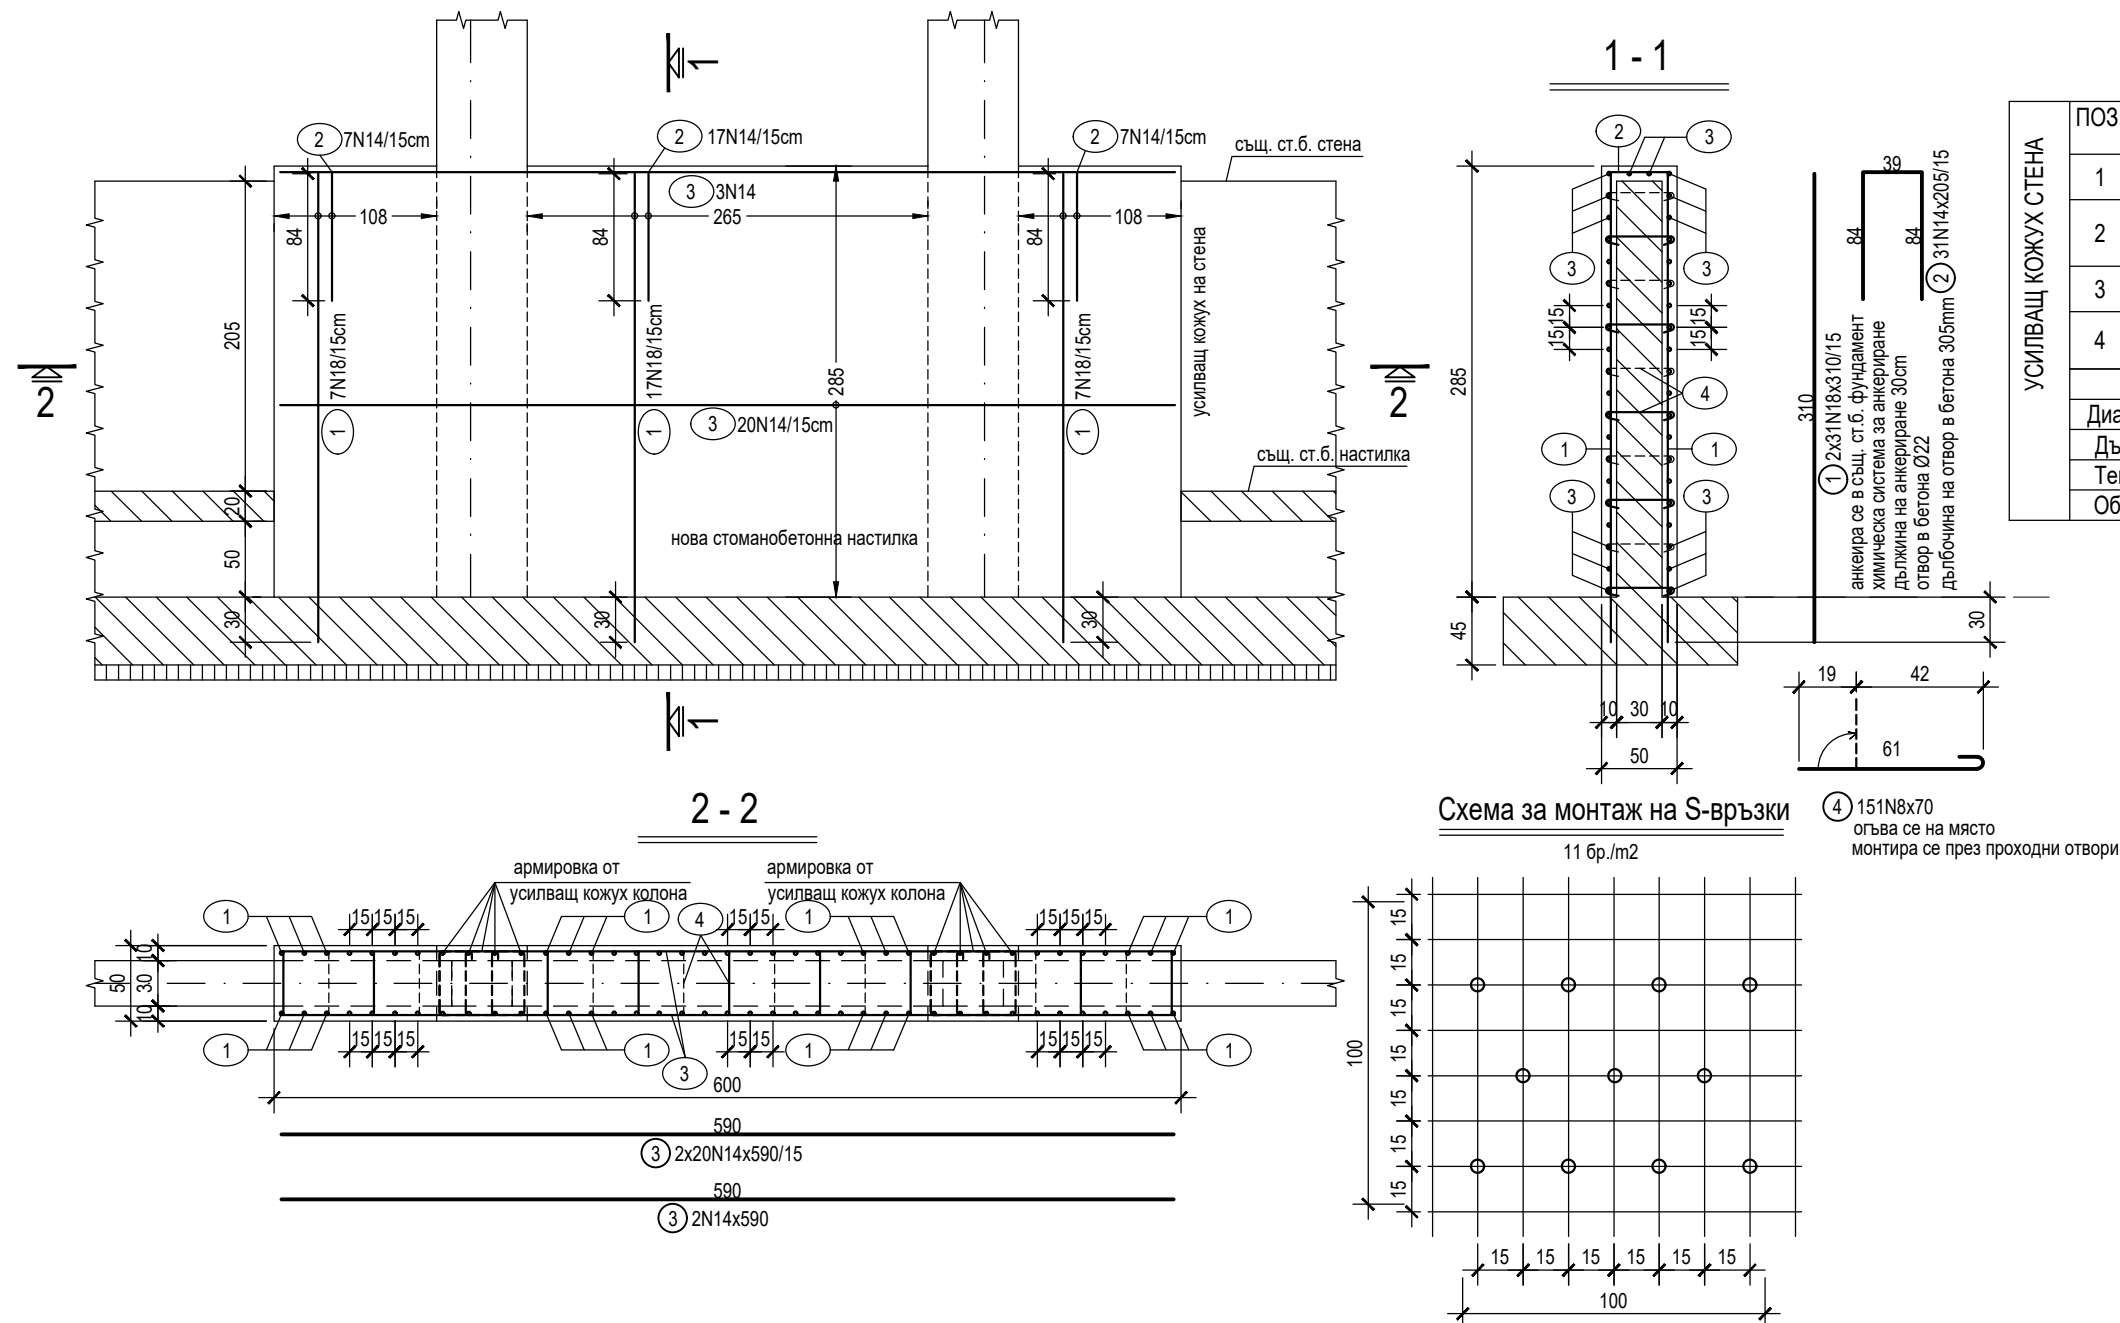

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Изпълнява се временното укрепване.
2. Демонтира се част от настилката и се изкопава до фундамента на стената.
3. Премахват се мазилките по колоните и стената.
4. Бетонните повърхности се почистват до достигане на здрав бетон.
5. Пробиват се необходимите отвори за армировката на усилващия кожух.
6. Монтират се армировъчните пръти на усилващия кожух.
7. Оформя се кофража за усилващия кожух.
8. Нанася се адхезионен слой по съществуващите бетон и армировка
9. Бетонната повърхност се намокря.
10. Излива се бетонът за усилващия кожух.
11. По външната повърхност на усилващия кожух се нанася защитна система срещу механично износване.
12. Възстановява се настилата

НОВА НАСТИЛКА

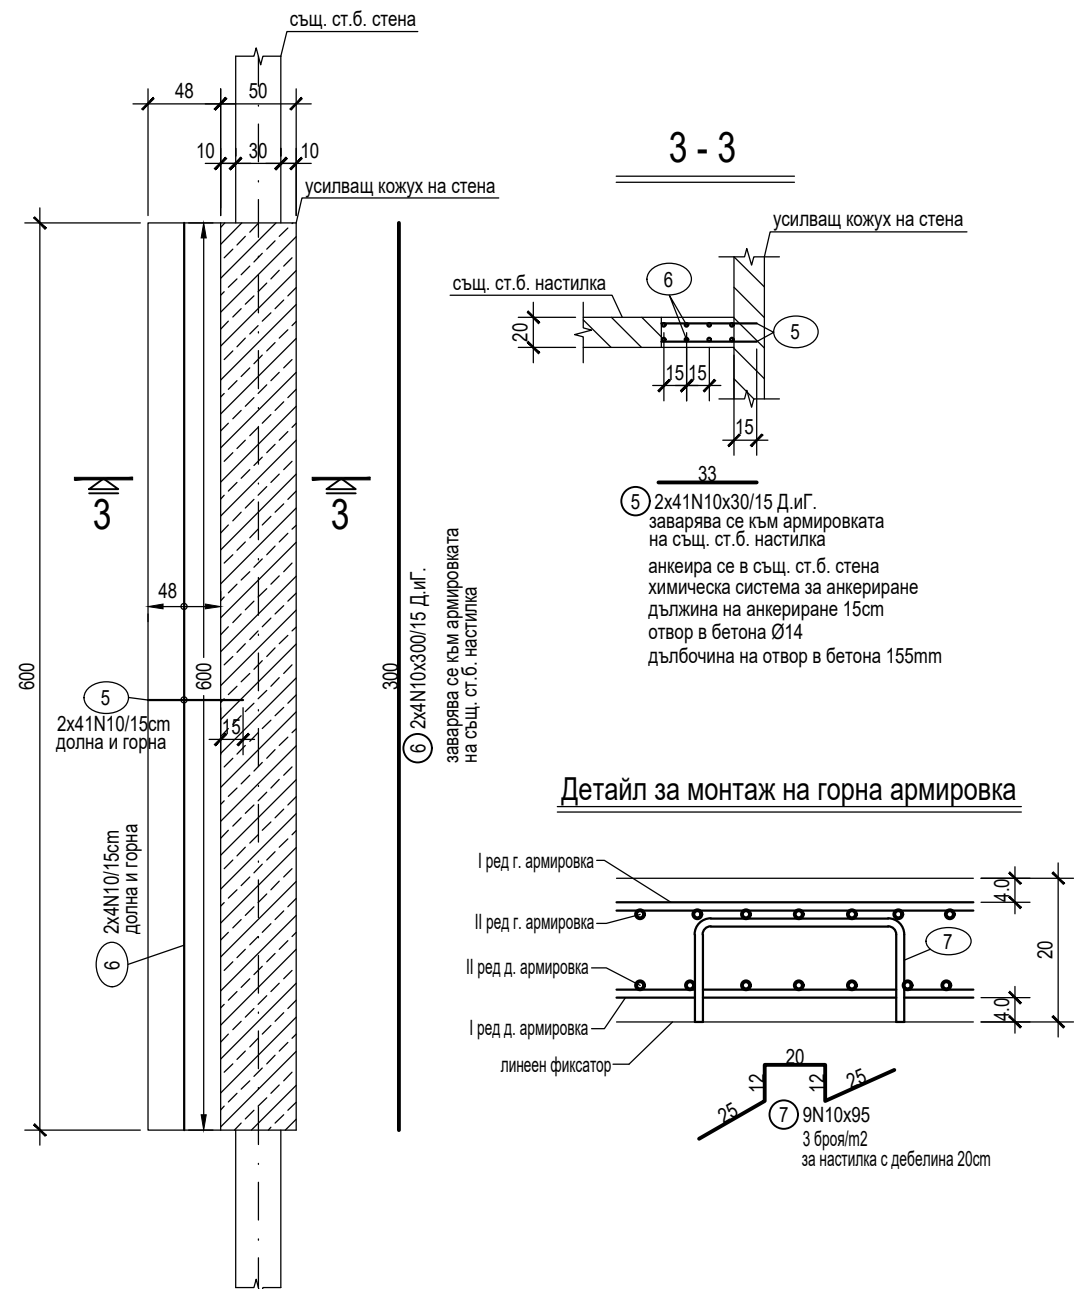


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Изпълнява се временното укрепване.
2. Демонтира се част от настилната.
3. Изрязва се вложната армировка в настилната, като се запазват последните 10см.
4. Анкерира се позиция "5" в усилената стоманобетонна стена, а в другия край се заварява към съществуващата армировка на настилната.
5. Позиция "6" се заварява в двата края към съществуващата армировка на настилната.
6. Нанася се адхезионен слой по съществуващите бетон и армировка
7. Бетонната повърхност се намокря.
8. Излива се бетонът за новата настилка.
9. По настилната се нанася защитна система срещу механично износване.

МАТЕРИАЛИ:

1. Бетон клас по якост на натиск C25/30 - БДС EN 206;
2. Армировъчна стомана - клас B500 БДС 9252:2007.
- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Бетоново покритие на армировката - 4.0 cm.
2. Всички размерите са в "cm".
3. ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ:
- "Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи";
4. Да се спазват изискванията на проекта по част ПБЗ

		ТИА ИНЖЕНЕРИНГ - ООД гр.София 1505, ул.Драговица №8, ет.4, ап.9 tia_eng@abv.bg тел: (+359) 088 998 3899		
ОБЕКТ: Становище и предписание за укрепване за галерия към сграда за "Механично обезводняване на утайки" и Депо ФП, СПСОВ "Кубратово"				
Възложител: Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД				
Чертеж: Усилващ кожух на стена и нова настилка - армировъчен план				
Възложител инж. Д. Павлова		подпис	част	
ПРОЕКТАНТ инж. А. Ямболиев		КОНСТРУКТИВНА		
СЪГЛАСУВАЛИ				
Фаза: Работен проект	Мащаб: 1:50	Ревизия: 0	Дата: 04.2024г.	
ЧЕРТЕЖ №: СК-106-00				